


$$\begin{array}{r} 3046 - 1 \\ \hline \end{array}$$

2 9 4 5 - 4	2 9 4 6 - 3	2 9 4 6 -
3 0 4 5 - 2	3 0 4 6 - 1	3 0 4 6 -
3 0 4 5 - 4	3 0 4 6 - 3	3 0 4 6 -

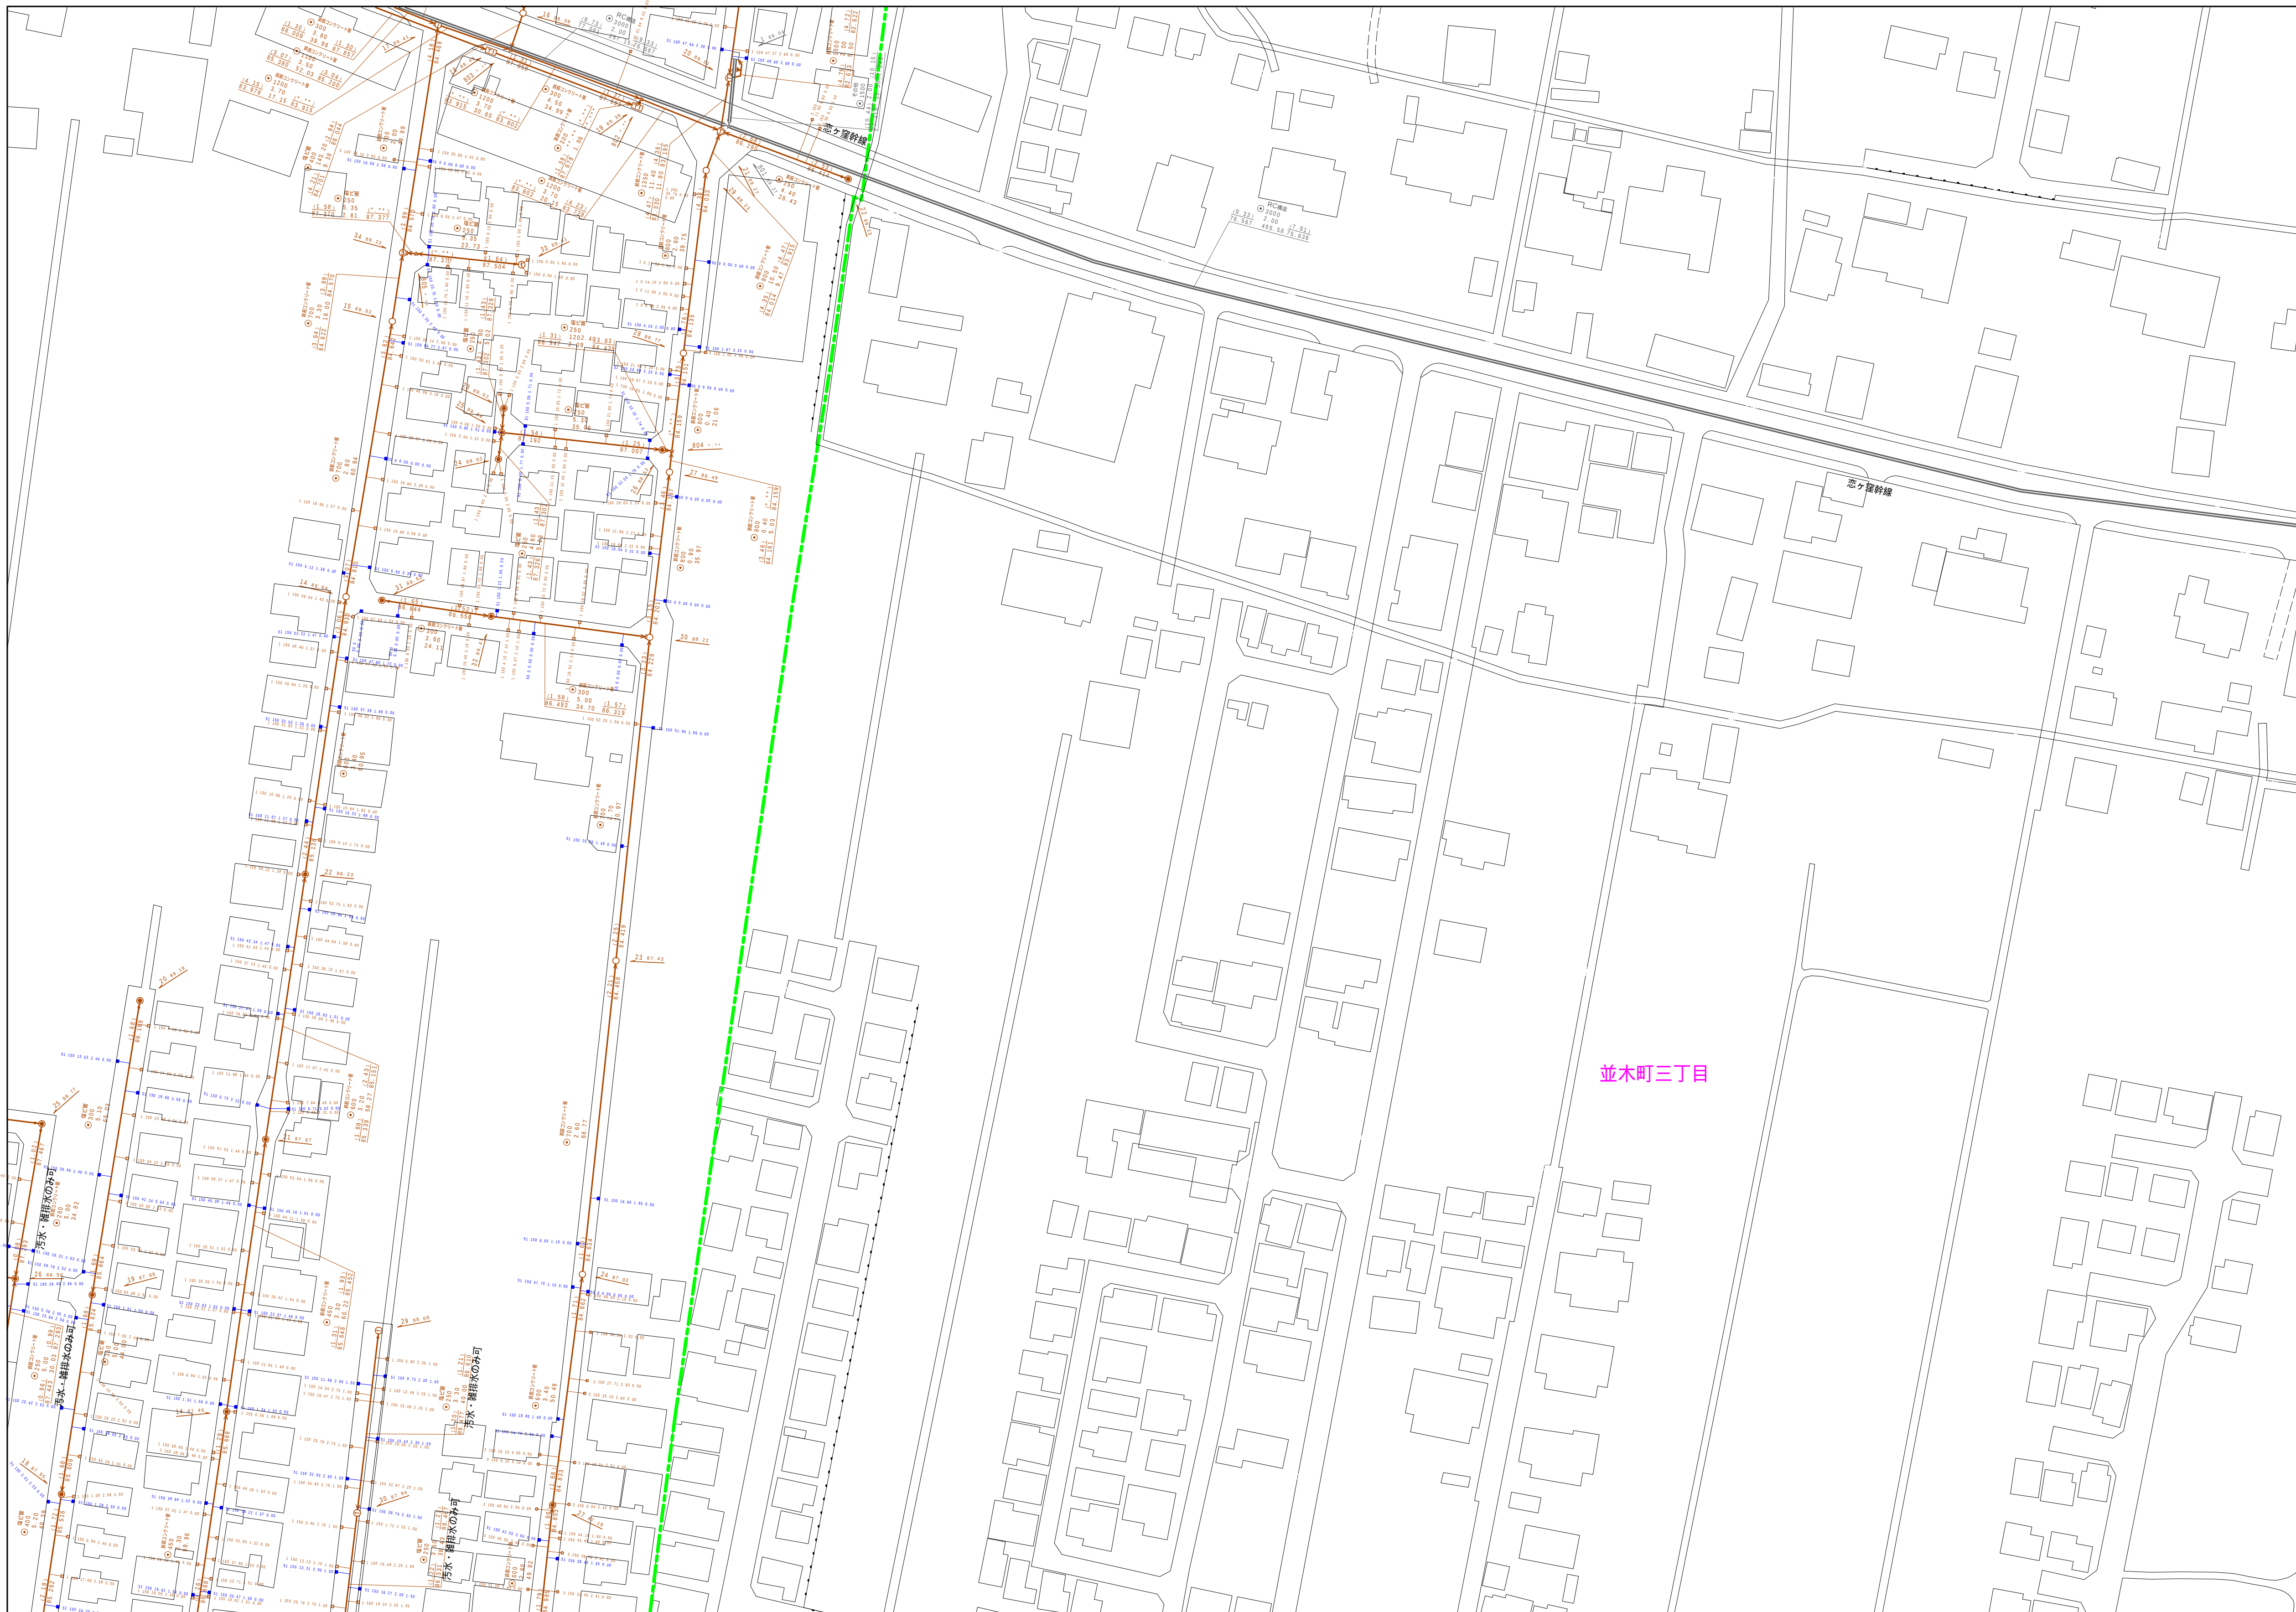

並木町三丁目

縮尺 1 / 750

3 0 4 6 - 1

	凡例	名 称
マンホール（人孔）	●	標準 1号マンホール（内径90ｃｍ）
	○	標準 2号マンホール（内径120ｃｍ）
	◎	標準 3号マンホール（内径150ｃｍ）
	①	標準 4号マンホール（内径180ｃｍ）
	[H5]	標準 5号マンホール（内径210×120ｃｍ）
	[H7]	標準 6号マンホール（内径260×120ｃｍ）
	[H7]	標準 7号マンホール（内径330×120ｃｍ）
	⑧	組立 0号マンホール（内径75ｃｍ）
	⑨	組立 1号マンホール（内径90ｃｍ）
	⑩	組立 2号マンホール（内径120ｃｍ）
	⑪	組立 3号マンホール（内径150ｃｍ）
	⑫	組立 4号マンホール（内径180ｃｍ）
	[K1]	特殊 矩型マンホール（内径90×60ｃｍ）
	■	組立 方形マンホール
	[T1]	特殊 1号正方形マンホール（内径90×60ｃｍ）
	[T2]	特殊 2号正方形マンホール（内径120×120ｃｍ）
	[T3]	特殊 3号正方形マンホール（内径150×120ｃｍ）
	[T4]	特殊 4号正方形マンホール（内径180×120ｃｍ）
	□	特殊 特殊マンホール
	□	特殊 分叉マンホール
変化点又は結合点	T	特殊 円形特殊人孔
	T	特殊 矩型特殊人孔
	○	特殊 特殊マンホール（異使用）
	○	橋脚 欄杆円形マンホール（内径120×90ｃｍ）
	△	橋脚 欄杆矩形マンホール（内径90×60ｃｍ）
	(△)	伏越マンホール（上流）
	(△)	伏越マンホール（中流）
	(△)	伏越マンホール（下流）
	(△)	伏越分岐マンホール（上流）
	(△)	伏越分岐マンホール（中流）
	(△)	伏越分岐マンホール（下流）
	(△)	伏越除染管併行マンホール（上流）
	(△)	伏越除染管併行マンホール（下流）
	☆	ダミー人孔
	▶	取入口、社口、扉外取入部等
▲	掘削機、ポンプ等への進入部または吐出部	
▲	私設入又又は上流部又は道路管理責任区分	
(A)	空井	
(B)	製氷	
(C)	止水栓	
(D)	点検口（清掃口含む）	
(E)	下方向視調整部	
注）マンホール、変化点及び接合点の色は黒色とし、記述する。		
管	→	雨水幹線
	→	汚水幹線
	→	雨水幹線
	→	雨水幹線（L/U置）
	→	雨水柱状（柱線）
	→	合流幹線
	→	合流幹線（市町村）
	→	汚水幹線
	→	汚水幹線（市町村）
	→	雨水幹線
	→	雨水幹線（市町村）
	→	清流復活
	→	雨水柱置（幹線）
	→	処理場又はポンプ所からの放流水
	渠	→
→		雨水位置管（市町村）
→		雨水位置管（幹線）
→		雨水位置管（市町村）
→		雨水位置管（幹線）
→		雨水位置管（市町村）
→		雨水位置管（幹線）
→		雨水位置管（市町村）
→		再生水管（中水道）
→		光ファイバケーブル連絡線
→		不給・その他
→		仮取入れ管
→		側溝管
→		汚水排水（幹線）
→		汚水排水（市町村）
井及び取付管	■	矩形雨水井
	■	矩形雨水井
	■	円形雨水井
	■	円形雨水井
	■	取水井（色は黒と同色である）
管渠断面	●	円形
	■	方形
	▲	鋭い
	●	鋭角（円形）
	●	鋭角
	L U	L字型（L型置）
	U	鋭角（矩形）
	U	共同溝
	U	共同溝
	U	鋭角
	☆	その他
	▽	台形
	◀ ▶	円形増設（矩形）
	◀ ▶	円形増設（円形）
	◀ ▶	矩形増設（矩形）
◀ ▶	矩形増設（円形）	
◀ ▶	円形減（矩形）	
◀ ▶	円形減（円形）	
◀ ▶	共同溝（管線）	
◀ ▶	共同溝（管線）	
○	管線（管線）	
○	インタードクト	
行政境	—	都府県
	—	市区街
	—	町界・丁目界
	—	処理区境
	—	処理区名
	—	処理境界
	—	処理境界
その他	—	処理境界
	—	処理境界
	—	処理境界
その他	—	副都庁生（色は黄緑、人孔と同色である）
	—	副都庁生（色は黄緑、人孔と同じである）
	—	特定事項線

