


給水設備バルブ管理表

管理番号	形式・口径	設置状況	システム区分	管理系統名称	直近上部弁	記載図面番号
A-01	制水弁100φ	埋設・VB	直結系統	水廻り・水廻り	---	M-03
02	500V	埋設・VB	直結系統	校舎全般	A-01	M-03
03	500V	埋設・VB	直結系統	校舎全般	A-01	M-03
04	500V	露出・VB	直結系統	校舎全般	A-02	M-03
05	500V	露出・VB	直結系統	校舎全般	A-04	M-03
06	500V	埋設・VB	直結系統	体育館	A-03	M-03
07	200V	埋設・VB	直結系統	体育館	A-03	M-03
08	200V	埋設・VB	直結系統	体育館	A-03	M-03
09	500V	埋設・VB	直結系統	給食堂	A-01	M-03
10	200V	埋設・VB	直結系統	校庭	A-03	M-03
11	200V	埋設・VB	直結系統	校庭	A-03	M-03
12	200V	埋設・VB	直結系統	校庭	A-03	M-03
13	200V	露出・VB	直結系統	機械室	A-01	M-03
14	200V	露出・VB	直結系統	校舎全般	A-02	M-05
15	400V	埋設・VB	直結系統	校舎全般	A-02	M-05
16	400V	露出・VB	直結系統	校舎全般	A-02	M-05
17	200V	露出・VB	直結系統	校舎全般	A-02	M-05
18	200V	露出・VB	直結系統	校舎全般	A-02	M-05
19	320V	露出・VB	直結系統	校舎全般	A-02	M-05
20	320V	露出・VB	直結系統	校舎全般	A-02	M-05
21	200V	露出・VB	直結系統	校舎全般	A-02	M-05
22	200V	露出・VB	直結系統	校舎全般	A-02	M-05
23	250V	露出・VB	直結系統	校舎全般	A-02	M-05
24	200V	露出・VB	直結系統	校舎全般	A-02	M-05
25	200V	露出・VB	直結系統	校舎全般	A-02	M-05
26	200V	露出・VB	直結系統	校舎全般	A-02	M-05
27	320V	露出・VB	直結系統	校舎全般	A-02	M-05
28	250V	露出・VB	直結系統	校舎全般	A-02	M-05
29	250V	埋設・VB	直結系統	校舎全般	A-02	M-05
30	400V	露出・VB	直結系統	校舎全般	A-02	M-06
31	250V	露出・VB	直結系統	校舎全般	A-02	M-06
32	200V	露出・VB	直結系統	校舎全般	A-02	M-06
33	320V	露出・VB	直結系統	校舎全般	A-02	M-06
34	320V	露出・VB	直結系統	校舎全般	A-02	M-06
35	320V	露出・VB	直結系統	校舎全般	A-02	M-06
36	400V	露出・VB	直結系統	校舎全般	A-02	M-07
37	320V	露出・VB	直結系統	校舎全般	A-02	M-07
38	320V	露出・VB	直結系統	校舎全般	A-02	M-07
39	320V	露出・VB	直結系統	校舎全般	A-02	M-07
40	320V	露出・VB	直結系統	校舎全般	A-02	M-07
41	320V	露出・VB	直結系統	校舎全般	A-02	M-08
42	200V	露出・VB	直結系統	校舎全般	A-02	M-08
43	320V	露出・VB	直結系統	校舎全般	A-02	M-08
44	320V	露出・VB	直結系統	校舎全般	A-02	M-08
45	250V	露出・VB	直結系統	校舎全般	A-02	M-08

給水設備バルブ管理表

管理番号	形式・口径	設置状況	システム区分	管理系統名称	直近上部弁	記載図面番号
B-01	500V	露出・VB	高架水糟系統	校舎全般	A-01	M-03
02	500V	露出・VB	高架水糟系統	校舎全般	A-01	M-03
03	500V	露出・VB	高架水糟系統	校庭	A-01	M-03
04	500V	露出・VB	高架水糟系統	校舎全般	A-01	M-03
05	500V	露出・VB	高架水糟系統	校舎全般	A-01	M-03
06	500V	露出・VB	高架水糟系統	校舎全般	B-18	M-05
07	500V	露出・VB	高架水糟系統	校舎全般	B-18	M-05
08	500V	露出・VB	高架水糟系統	校舎全般	B-20	M-05
09	500V	露出・VB	高架水糟系統	校舎全般	B-18	M-06
10	500V	露出・VB	高架水糟系統	校舎全般	B-20	M-06
11	500V	露出・VB	高架水糟系統	校舎全般	B-18	M-07
12	500V	露出・VB	高架水糟系統	校舎全般	B-20	M-07
13	500V	露出・VB	高架水糟系統	校舎全般	B-18	M-08
14	500V	露出・VB	高架水糟系統	校舎全般	B-20	M-08
15	500V	露出・VB	高架水糟系統	校舎全般	B-18	M-09
16	500V	露出・VB	高架水糟系統	校舎全般	B-18	M-09
17	400V	露出・VB	高架水糟系統	校舎全般	B-18	M-09
18	1000V	露出・VB	高架水糟系統	校舎全般	B-20	M-09
19	500V	露出・VB	高架水糟系統	校舎全般	B-20	M-09
20	1000V	露出・VB	高架水糟系統	校舎全般	B-20	M-09
21	500V	露出・VB	高架水糟系統	校舎全般	B-20	M-09
22	400V	露出・VB	高架水糟系統	校舎全般	B-20	M-09

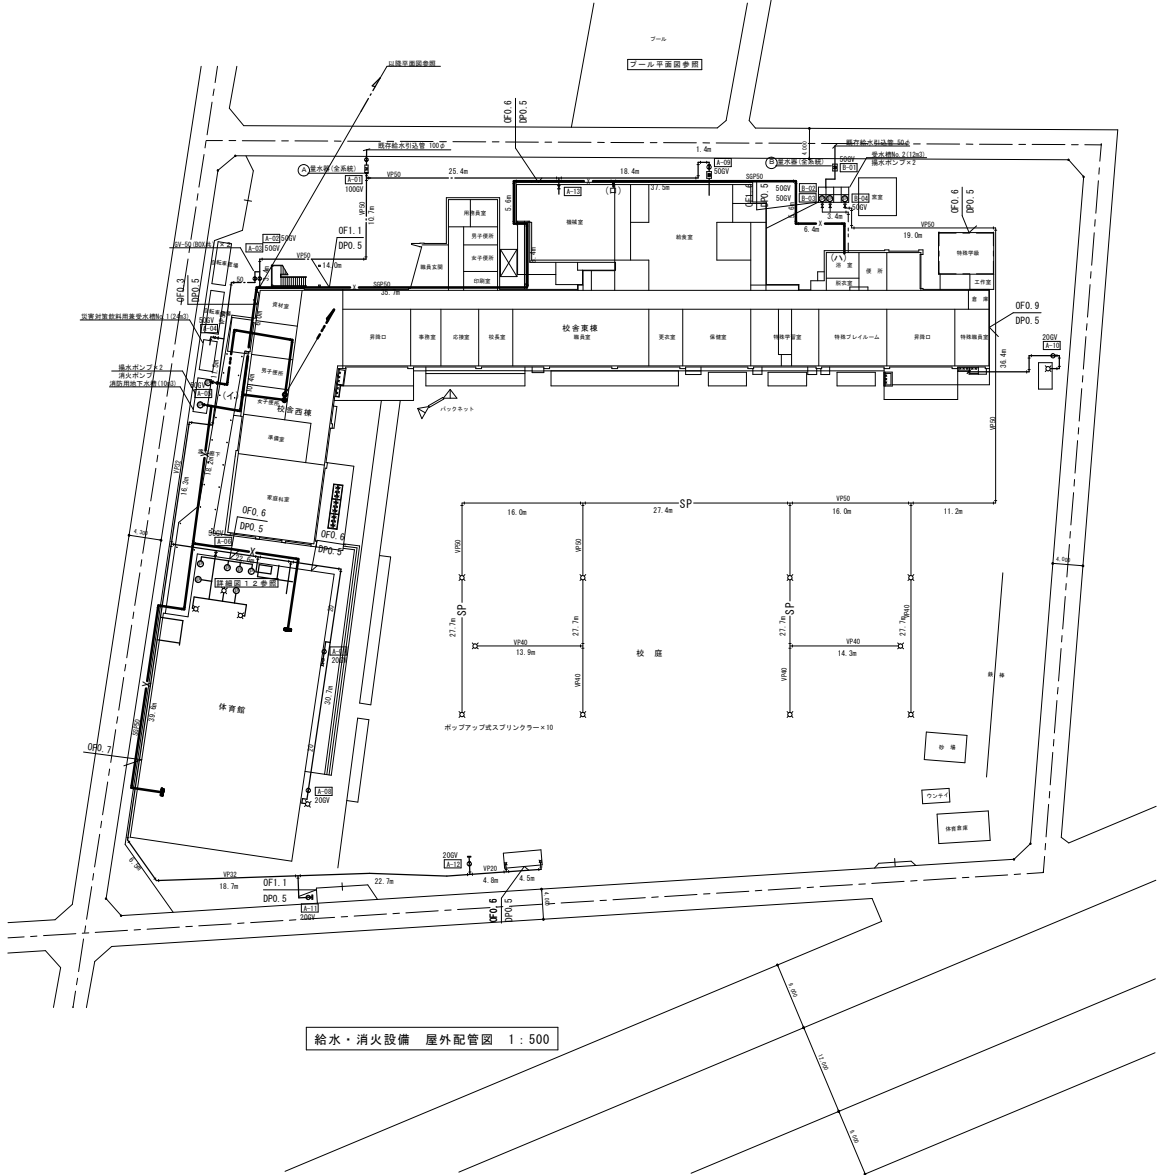

給水・消火設備 屋外配管図 1:500